


APQIO CDHU

ARQ. CATHARINA CHRISTINA TEIXEIRA	COORDENAÇÃO
JADER COSTA	ENGENHEIRO ELETRICISTA

NOTAS:

- 1- AS BARRAS DE AÇO GALVANIZADAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVERÃO SER FIXADAS AOS VERGALHÕES ESTRUTURAIS DEVERÃO SER FIXADOS A CADA 1,5m COM GRAMPO CROSBY;
- 2- AS BARRAS DE AÇO GALVANIZADAS (REBAR) INSTALADAS DENTRO DAS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO SER FIXADAS AOS ESTRIBOS A CADA 1,5m;
- 3-ENTRE AS JUNÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAL DE REBAR DEVERÃO SER FIXADOS COM PELO MENOS 2 GRAMPO CROSBY EM CADA SEGUIMENTO.

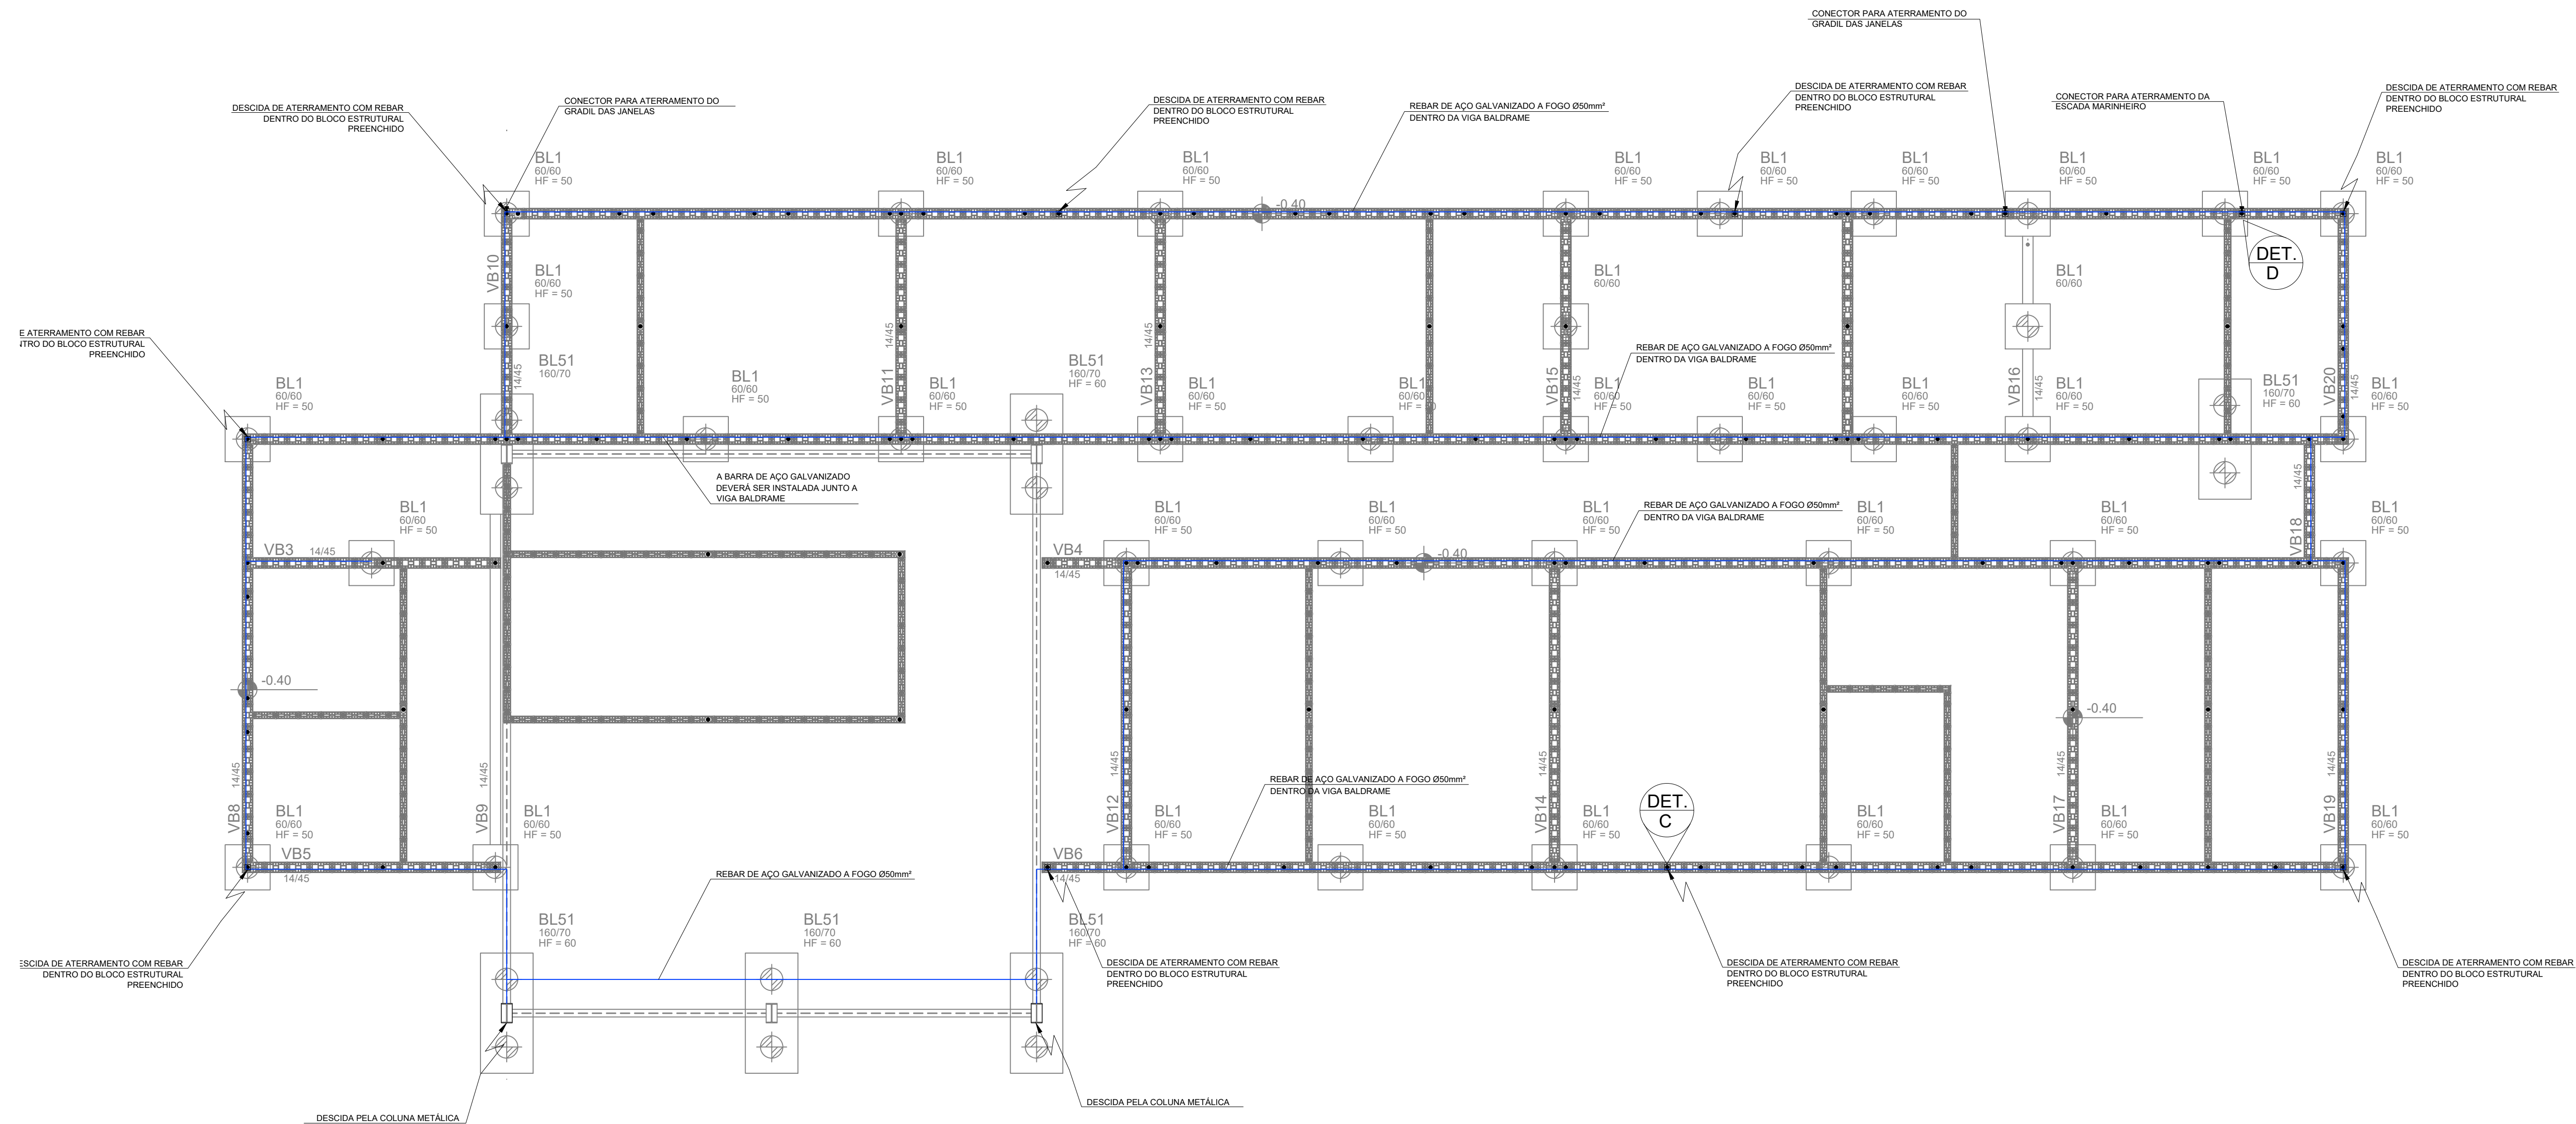

PLANTA DA FUNDAÇÃO E PRIMEIRA FIADA
ESCALA 1:50

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
Rua Boa Vista, 170 . São Paulo . Tel. 2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

PROJETO
ESPAÇO SAÚDE

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
SPDA	ELE	06/07

ASSUNTO

PLANTA DAS FUNDAÇÕES - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	1:50	JUL/2021

ASSINATURAS	
proprietário	CNPJ
aprovação do projeto – responsável técnico	c.r.e.o. pref. o.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.o. pref. o.r.t.
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO	